

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.I.M, PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO FULL RISK DI UN SISTEMA RIS-PACS E CLS CON I RELATIVI COMPONENTI, COMPRENSIVO DI SERVIZI PER LA DURATA DI N. 5 ANNI PER UN VALORE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA PARI AD € 8.000.000 OLTRE IVA.

VERBALE N. 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA RISERVATA

L’anno 2023 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 09.45, presso la Sede Legale della A.S.L. di Latina, si è riunita la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare la conformità delle offerte tecniche inerenti la procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura “de qua”

PREMESSO CHE

- nel giorno 22 settembre 2023 la Commissione giudicatrice ha aperto le buste contenenti la documentazione tecnica, verificando che il contenuto fosse comprensivo di tutto ciò che è stato richiesto nel Disciplinare di gara (cfr Verbale n. 1);
- nel giorno 9 novembre 2023 la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte degli operatori economici RTI EBIT-FUJIFIL ITALIA e RTI PHILIPS - C2 CORPORATE SRL – EL.CO. (cfr Verbale n. 2);
- nel giorno 14 novembre 2023 la Commissione giudicatrice ha valutato l’offerta dell’operatore economico SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (cfr Verbale n. 3);
- nel giorno 21 novembre 2023 la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte degli operatori economici RTI AGFA-GEVAERT S.P.A. - BIESSE MEDICA - DEDALUS ITALIA SPA e EXPRIVIA SPA (cfr Verbale n. 4).

IL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONE GIUDICATRICE

apre i lavori in seduta riservata alle ore 09.45.

La Commissione è presente nelle persone di:

Presidente	Dott. Ermanno Notarianni
Componente	Dott. Francesco Gemelli
Componente	Ing. Corrado Fiore
Segretario non componente	Dott.ssa Eva Cancelli

La Commissione giudicatrice, nel suo plenum, all’esito dell’approfondimento eseguito come da verbale n. 2, ritiene di aver acquisito tutti gli elementi necessari, come di seguito esplicitati.

RTI EBIT - FUJIFILM ITALIA

Architettura servente on-premise: Sistema primario presso l’Ospedale di Latina 2 Server Dell EMC PowerEdge R650xs ospitato in apposito armadio, Sistemi periferici Formia, Terracina e Fondi N. 1 Server Dell EMC PowerEdge T350 con storage interno, Sistemi periferici P.zza Celli ed Aprilia N. 1 Server Dell EMC PowerEdge T350 con storage interno, Sistemi periferici Sabaudia, Isole di Ponza e Ventotene, Ospedale di Priverno, Cisterna, Gaeta, Minturno e Sezze N. 1 Dell Precision 5820 XL Tower.

Sistema di Storage on-premise: DELL EMC UnityXT480 Hybrid con partizione ST (Short Term) 3 mesi di produzione più recente, LT (Long Term) 57 mesi di immagini di nuova produzione, ai pregressi e alle eventuali nuove unità operative da connettere risiederà, invece, sulla partizione NL SAS, connessa anch’essa ai server tramite protocollo ISCSI.

Per quanto concerne invece i siti periferici di Fondi, Formia e Terracina, sarà previsto uno spazio disco netto complessivo pari a 12 TB HDD SAS 7.2Krpm + 600 GB HDD SAS 10Krpm. Alla luce dei chiarimenti in merito ai volumi di produttività e sulla base delle stime effettuate (tab. 4), si garantirà pertanto una profondità di almeno 1



anno per l'archiviazione locale nel presidio di Formia e Terracina, circa 2 anni invece per la produttività locale prodotta presso il sito di Fondi.

Infine, per quanto riguarda i restanti siti periferici di Latina (P.zza Celli), Aprilia, Sabaudia, Isole di Ponza e Ventotene, Priverno, Cisterna, Gaeta, Minturno e Sezze, prevedendo una produttività non superiore a 600 GB/anno, saranno offerti cache locali con spazio disco complessivo pari a circa 4 TB (4 TB HDD NL SAS + 600 GB HDD SAS), corrispondente a una profondità di almeno 5 anni per tutti i presidi.

Sistema di DR articolato su 4 Zone, Zona 1 di Prossimità, Zona 2 Aziendale archiviazione per tutto il periodo contrattuale, Zona 3 Cloud con triplice funzione, 1 Garantire continuità del servizio, 2 Archiviare la seconda copia dell'archivio storico, 3 Backup dei dati e delle VM.

Nell'ambito dell'analisi della soluzione tecnica proposta risulta evidente che lo storage dei dati classificati come critici sono ospitati nei Data Center (ASL di Latina), distribuiti tra sito primario e sito secondario. Tale architettura è nettamente in contrasto con quanto previsto dal Capitolato tecnico punto 4.13, dal Verbale dei chiarimenti risposta al Quesito 30 e dalla determinazione AGID n.628/2021 e pedissequo Regolamento.

La Commissione giudicatrice conferma che la soluzione proposta non risponde alle caratteristiche tecniche minime previste dagli atti di gara e pertanto dispone l'esclusione del **RTI EBIT - FUJIFILM ITALIA**.

Per l'effetto, la Commissione dà mandato al Segretario di rimettere gli atti al RUP per la notifica, nei termini e nei modi di legge, al **RTI EBIT-FUJIFILM ITALIA**, del provvedimento di esclusione dal prosieguo del procedimento di gara.

RTI PHILIPS - C2 CORPORATE SRL - EL.CO.

Architettura servente on-premise: Latina 2 x Server HPE DL380 GEN10 PLUS 2 CPU ospitato in apposito armadio rack HPE 42U completo di accessori e UPS R8000VA. Formia 1 Server HPE DL380 GEN10 PLUS - 1 CPU ospitato in apposito Armadio Rack HPE 36U completo di accessori e UPS R3000VA. Fondi Terracina Server HPE DL380 GEN10 PLUS - 1 CPU ospitato in apposito Armadio Rack HPE 36U completo di accessori e UPS R3000VA. Ponza Ventotene 1 Server HPE ML350 GEN10 - 1CPU con UPS HPE 1500VA Tower

Sistema di storage on-premise: Storage primario previsto nella sede di Latina con doppia soluzione la prima, dedicata all'ambiente DB con storage HPE MSA 2062 e corredato con dischi SSD, la seconda, dedicata all'ambiente NAS con storage node HPE Apollo 4200. Storage secondario a Formia come replica di Latina e copia in Cloud. Lo storage di Latina sarà l'archivio primario delle sedi senza cache locale.

Sistema di DR e BC basato sul sito secondario (Formia)

Nell'ambito dell'analisi della soluzione tecnica proposta risulta evidente che lo storage dei dati classificati come critici sono ospitati nei Data Center (ASL di Latina), distribuiti tra sito primario e sito secondario. Tale architettura è nettamente in contrasto con quanto previsto dal Capitolato tecnico punto 4.13, dal Verbale dei chiarimenti risposta al Quesito 30 e dalla determinazione AGID n.628/2021 e pedissequo Regolamento.

La Commissione giudicatrice conferma che la soluzione proposta non risponde alle caratteristiche tecniche minime previste dagli atti di gara e pertanto dispone l'esclusione del **RTI PHILIPS - C2 CORPORATE SRL - EL.CO.**

Per l'effetto, la Commissione dà mandato al Segretario di rimettere gli atti al RUP per la notifica, nei termini e nei modi di legge, al **RTI PHILIPS - C2 CORPORATE SRL - EL.CO.**, del provvedimento di esclusione dal prosieguo del procedimento di gara.


La Commissione giudicatrice, nel suo plenum, all'esito dell'approfondimento eseguito come da verbale n. 3, ritiene di aver acquisito tutti gli elementi necessari, come di seguito esplicitati.

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Architettura servente on-premise: Sito primario Ospedale di Latina cluster di 4 nodi DellPowerEdge R650, sito secondario Ospedale di Formia singolo host DellPowerEdge R750 più un PowerEdge R650 per gestione e monitoraggio VMWare Center.

Sistema di Storage on-premise: Sito primario Latina e Sito Secondario Formia Dell

PowerVault ME5. Prima copia su sito primario, seconda copia archivio conservazione a norma su sito primario, Fast Storage per BC delle VM su sito secondario, seconda copia archivio a lungo termine su sito secondario, prima copia archivio conservazione a norma su sito secondario.

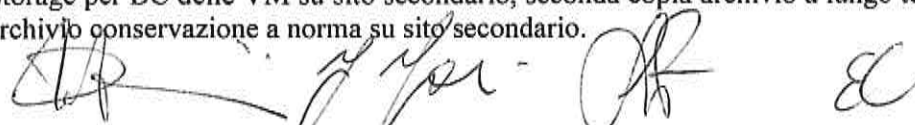

Sistema di DR basato su failover su sito secondario.

Nell'ambito dell'analisi della soluzione tecnica proposta risulta evidente che lo storage dei dati classificati come critici sono ospitati nei Data Center Aziendali (ASL di Latina), distribuiti tra sito primario e sito secondario. Tale architettura è nettamente in contrasto con quanto previsto dal Capitolato tecnico punto 4.13, dal Verbale dei chiarimenti risposta al Quesito 30 e dalla determinazione AGID n.628/2021 e pedissequo Regolamento.

La Commissione giudicatrice conferma che la soluzione proposta non risponde alle caratteristiche tecniche minime previste dagli atti di gara e pertanto dispone l'esclusione del **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.**
Per l'effetto, la Commissione dà mandato al Segretario di rimettere gli atti al RUP per la notifica, nei termini e nei modi di legge, al **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.**, del provvedimento di esclusione dal prosieguo del procedimento di gara.

Alle ore 14.25 il Presidente chiude la seduta riservata e rinvia alle sedute successive l'attribuzione dei giudizi e conseguenti punteggi relativi alla qualità per le restanti ditte in gara, RTI AGFA-GEVAERT S.P.A. - BIESSE MEDICA - DEDALUS ITALIA SPA e EXPRIVIA SPA.


Latina, 28.11.2023

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Ermanno Notarianni



Il Componente
Dott. Francesco Gemelli

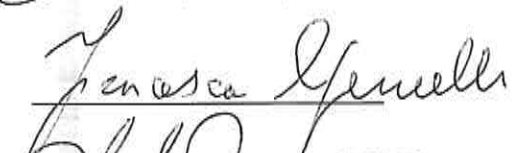

Il Componente
Ing. Corrado Fiore



Il Segretario verbalizzante non Componente
Dott.ssa Eva Cancelli

